

LG

# Systeme **MULTI V**<sup>TM</sup>

## Unité intérieure (2 Series)

### **MANUEL D'INSTALLATION**

*Type convertible*

FRANÇAIS

#### **IMPORTANT**

- Veuillez lire entièrement ce manuel d'instructions avant d'installer le matériel.
- Conformément aux standards nationaux sur le câblage, l'installation ne doit être effectuée que par du personnel autorisé.
- Après l'avoir lu entièrement, veuillez conserver ce manuel d'installation pour référence ultérieure.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Conditions d'installation</b>	<b>Pièces détachées nécessaires</b>	<b>Outils nécessaires</b>
<b>Mesures de sécurité</b> .....3	<input type="checkbox"/> Quatre vis type "A" et chevilles plastiques	<input type="checkbox"/> Indicateur de niveau
<b>Introduction</b> .....8	<input type="checkbox"/> Câble de connexion	<input type="checkbox"/> Tournevis
Symboles utilisés dans ce manuel.....8	<input type="checkbox"/> Carte guide d'installation	<input type="checkbox"/> Perceuse électrique
Caractéristiques .....8	<input type="checkbox"/> Tuyau: À Gaz .....3/8", 1/2" À Liquide .....1/4"	<input type="checkbox"/> Mèche (ø25mm, ø45mm, ø70mm)
<b>Installation</b> .....9	<input type="checkbox"/> Matériaux isolants	<input type="checkbox"/> Dispositif de nivellement
Pièces d'installation.....9	<input type="checkbox"/> Tuyau de drainage additionnel (Diamètre externe.....15.5mm)	<input type="checkbox"/> Ensemble d'outils d'évasement
Outils d'installation .....9	<input type="checkbox"/> Deux vis type "B"	<input type="checkbox"/> Clés de serrage dynamométriques spécifiées 1.8kg.m, 4.2kg.m, 5.5kg.m, 6.6kg.m (différentes selon le numéro du modèle)
Carte d'installation.....10		<input type="checkbox"/> Clé.....Demi-raccord
Choix du meilleur emplacement.....11		<input type="checkbox"/> Un verre d'eau
Travail de préparation pour l'installation .. .....11		<input type="checkbox"/> Tournevis
Montage du panneau d'installation (support au mur) .....12		<input type="checkbox"/> Clé à six pans (4mm)
Montage de l'ancre Ecrou et Boulon (support de plafond) .....12		<input type="checkbox"/> Détecteur de fuites
Vérification du drainage .....14		<input type="checkbox"/> Pompe à vide
Assemblage Panneau Avant .....14		<input type="checkbox"/> Indicateur du manifold
Installation of Wired Remote Controller.....15		<input type="checkbox"/> Manuel de l'utilisateur
Optional Operation of Wired Remote Controller .....17		<input type="checkbox"/> Thermomètre
Réglages du commutateur DIP.....18		<input type="checkbox"/> Support de la télécommande
Réglage de la commande groupée.....19		

# Mesures de sécurité

Les instructions ci-après doivent être observées dans le but de prévenir tout risque de dommages corporels ou matériels.

■ Veillez à lire ce manuel avant d'installer le climatiseur.

■ Veillez à observer les précautions spécifiées dans ce manuel, puisqu'elles incluent d'items importants concernant la sécurité.

■ L'utilisation non conforme, résultant de la négligence des instructions, est susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels dont la gravité est signalée par les indications suivantes :

**⚠ AVERTISSEMENT** Ce symbole indique un risque de blessure grave, voire mortelle.

**⚠ ATTENTION** Ce symbole indique un risque de blessure ou des dommages matériels seulement.

■ Les significations des symboles utilisés dans ce manuel sont indiquées ci-dessous.



**Veillez à ne pas faire cela.**



**Veillez à suivre les instructions de ce manuel.**

## ⚠ AVERTISSEMENT

### ■ Installation

**N'utilisez pas un coupe-circuit défectueux ou à valeur nominale inférieure. Utilisez cet appareil sur un circuit dédié.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Pour un travail électrique, contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un Centre de Service Après Vente Agréé.**

- Ne démontez ni réparez le produit. Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Faites toujours une connexion reliée à la terre.**

- Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Installez fermement le panneau et le couvercle du tableau de commande.**

- Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.**

- Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.**

- Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne modifiez ni prolongez le cordon d'alimentation.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**N'installez, n'enlevez ni remettez en place l'unité vous-même (si vous êtes un client).**

- Vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.



**Prenez soin lorsque vous déballez et installez ce produit.**

- Les bords aiguisés peuvent provoquer des blessures. Faites attention en particulier aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.



**Contactez toujours le revendeur ou un centre de service après vente agréé pour effectuer l'installation.**

- Autrement, Vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.




**N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.**

- Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.



**Vérifiez que la zone d'installation n'est pas abîmée par le temps.**

- Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.



## ■ Fonctionnement


**Ne laissez pas le climatiseur marcher trop longtemps lorsque l'humidité est très élevée et qu'il y a une porte ou une fenêtre ouverte.**

- De l'humidité peut se condenser et mouiller ou endommager le mobilier.



**Assurez-vous qu'on ne puisse pas tirer des câbles ou les endommager en cours de fonctionnement.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne branchez ni débranchez la fiche d'alimentation en cours de fonctionnement.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.




**Ne touchez pas (ne faites pas fonctionner) le produit avec les mains humides.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne placez pas de radiateurs ou d'autres appareils près du cordon d'alimentation.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Ne permettez pas que de l'eau s'écoule dans les pièces électriques.**

- Ceci pourrait provoquer un incendie, une défaillance de l'appareil ou un choc électrique..



**N'emmagasinez ni utilisez de substances inflammables ou combustibles près de ce produit.**

- Ceci entraînerait un risque d'incendie ou de défaillance du produit.



**N'utilisez pas ce produit dans espace fermé hermétiquement pendant une longue période de temps.**

- Il peut se produire un manque d'oxygène.



**S'il y a une fuite de gaz inflammable, fermez le robinet à gaz et ouvrez une fenêtre pour ventiler la pièce avant de mettre en marche le climatiseur.**

- N'utilisez le téléphone ni déplacez les interrupteurs sur les positions marche/arrêt. Ceci risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.




**Si le climatiseur dégage des sons, des odeurs ou de la fumée, mettez le disjoncteur sur la position arrêt (off) ou débranchez le cordon d'alimentation.**

- Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.



**Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que l'ouragan arrive.**

- Il y a risque de dommages à la propriété, de défaillance du produit ou de choc électrique.



**N'ouvrez pas la grille d'entrée d'air du produit en cours de fonctionnement. (Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)**

- Autrement, vous risquez de subir des blessures physiques, un choc électrique ou de provoquer une défaillance du produit.



**Contactez le centre de service après vente agréé si le produit est trempé (rempli d'eau ou submergé).**

- Ceci risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.




**Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager le produit.



**Ventilez la pièce de temps en temps lorsque vous l'utilisez simultanément avec une poêle, etc.**

- Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



**Arrêtez le climatiseur avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.**

- Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.



Si vous n'allez pas utiliser le produit pour une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation ou mettez le disjoncteur sur la position Arrêt (off).

- Autrement, vous risquez d'endommager le produit ou de provoquer une défaillance de celui-ci ou bien une mise en marche involontaire.



Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.

- Ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et des dommages au produit.




## ATTENTION

### Installation


Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.

- Des niveaux de frigorigène trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit.




Installez le raccord de drainage de manière à assurer un drainage approprié.

- Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau.



Maintenez le produit au niveau lors de son.

- Installation afin d'éviter des vibrations ou des fuites d'eau.



N'installez pas le produit à un endroit où le bruit ou l'air chaud dégagés de l'unité extérieure dérangent les voisins.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec vos voisins.



Faites appel à deux ou plusieurs personnes pour enlever et transporter ce produit.

- Evitez des blessures.



N'installez pas ce produit à un endroit où il serait exposé directement au vent de la mer (pulvérisation d'eau de mer).

- Ceci peut provoquer de la corrosion sur le produit. La corrosion, particulièrement sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut provoquer un dysfonctionnement ou un fonctionnement inefficace du produit.



### Fonctionnement


N'exposez pas la peau directement sous le jet d'air froid pendant des longues périodes de temps (Ne vous asseyez pas sous le courant d'air).

- Ceci peut nuire à votre santé.



N'utilisez pas ce produit pour des objectifs spéciaux tels que la préservation d'aliments, d'oeuvres d'art, etc. C'est un climatiseur pour consommateurs, non pas un système frigorifique de précision.

- Il y a risque de dommage à la propriété ou pertes matérielles.



**Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air.**

- Ceci peut provoquer une défaillance du produit.



**Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'employez pas de détergents agressifs, de dissolvants, etc.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages aux pièces plastiques du produit.



**Ne touchez pas les pièces métalliques du produit lorsque vous enlevez le filtre à air. Elles sont très aiguisées!**

- Vous risquez de subir des blessures.



**Ne marchez ni mettez rien sur le produit (unités extérieures).**

- Ceci risquerait de provoquer des blessures et une défaillance du produit.




**Insérez toujours fermement le filtre. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si besoin.**

- Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.



**N'insérez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air en cours de fonctionnement du produit.**

- Il y a des bords aiguisés et des pièces mobiles qui pourraient vous blesser.



**Ne buvez pas d'eau drainée du produit.**

- Ceci n'est pas hygiénique et pourrait provoquer de sérieux problèmes de santé.



**Utilisez un outil ou une échelle solide lorsque vous faites des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.**

- Faites attention et évitez des blessures.




**Remplacez les piles vieilles de la télécommande par des piles neuves du même type. Ne mélangez pas de piles usées et neuves ou de différents types de piles.**

- Ceci risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.



**Ne rechargez ni démontez les piles. Ne placez pas les piles sur le feu.**

- Elle peuvent brûler ou exploser.



**Si le liquide des piles tombe sur votre peau ou vos vêtements, lavez-les avec de l'eau propre. N'utilisez pas la télécommande si les piles ont des fuites.**

- Les substances chimiques des piles pourraient provoquer des brûlures ou d'autres risques pour la santé.



**Si vous ingurgitez le liquide de la pile, lavez-vous les dents et consultez votre dentiste. Ne pas utiliser la télécommande si les piles ont fuit.**

- Les produits chimiques à l'intérieur des piles pourraient vous causer des brûlures ou d'autres ennuis de santé.



# Introduction

## Symboles utilisés dans ce manuel



Ce symbole indique un risque de choc électrique.




Ce symbole signale des risques qui pourraient endommager le climatiseur.

**REMARQUE**

Ce symbole indique les remarques.

## Caractéristiques

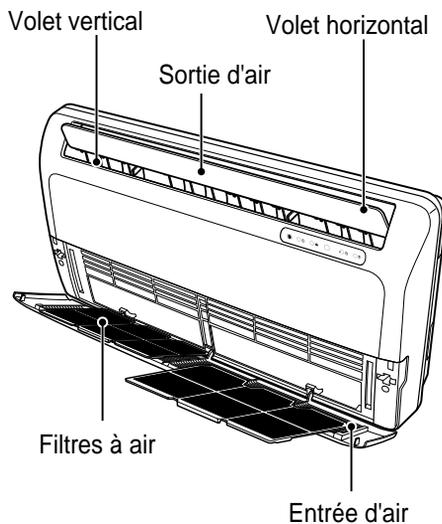


# Installation

Lisez-le avec soin et suivez les pas exactement.

## Pièces d'installation

### Accessoires standard

Nom	Carte guide d'installation	Vis Type "A" et bride d'ancrage en plastique	(Autre)
Quantité	1DE CHAQUE	4DE CHAQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuel du propriétaire</li> <li>• Manuel d'installation</li> </ul>
Forme			

## RACCORDEMENT DU TELECONTROLEUR

- La sonde de température étant intégrée dans la télécommande, le boîtier doit être installé à un emplacement non directement exposé au soleil, non exposé à l'humidité excessive, et éloigné des sources d'air froid, afin que la pièce soit correctement climatisée.

### Ne pas installer le télécontrôleur dans un emplacement où il peut être influencé :

- par les courants d'air, ou zones mortes derrière les portes et dans les coins.
- par l'air chaud ou froid des installations encastrées.
- par des conduits dissimulés et cheminées
- par la chaleur radiante du soleil ou des appareils ménagers.
- des surfaces non contrôlées comme un mur extérieur derrière le télécontrôleur
- Ce télécontrôleur est doté d'une diode LED à sept segments.

Pour un affichage acceptable de la diode de l'appareil, celui-ci doit être installé à une hauteur adéquate, comme illustré sur la figure 1. La hauteur standard varie de 1,2 à 1,5 m par rapport au sol.


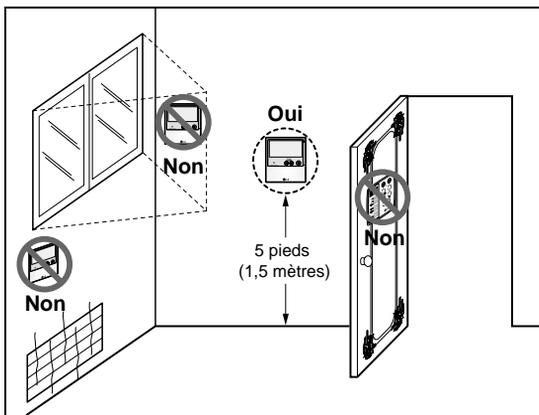


Fig.1 Emplacements habituels du télécontrôleur

## Carte d'installation


**REMARQUE** Les pièces d'installation doivent être achetées. (※)

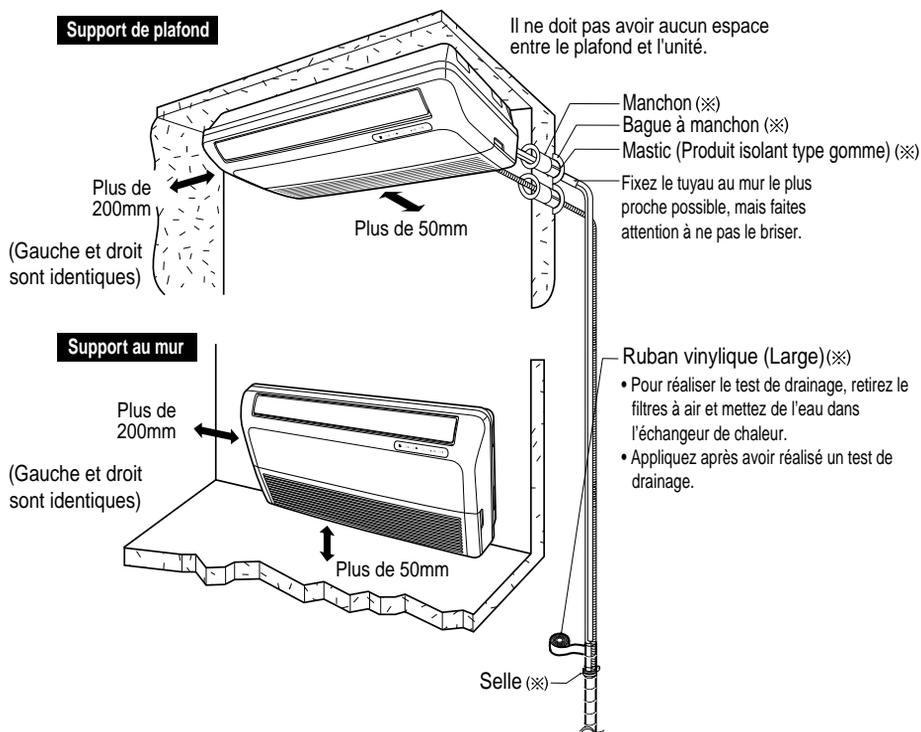

## Choix du meilleur emplacement

### Unité intérieure

1. Ne permettez pas la présence de chaleur ou vapeur près de l'unité.
2. Choisissez un endroit où il n'y ait pas d'obstacles devant l'unité.
3. Assurez-vous que le drainage de l'eau condensée soit dirigé convenablement vers l'extérieur.
4. Ne l'installez pas près d'une porte.
5. Assurez-vous que l'espace entre le mur et les côtés gauche et droit de l'unité soit supérieur à 20cm. L'unité doit être installée sur le mur aussi bas comme possible, séparée du plancher par 5cm au plancher.
6. Utilisez un détecteur de goujons pour trouver les goujons et ainsi éviter d'endommager le mur.

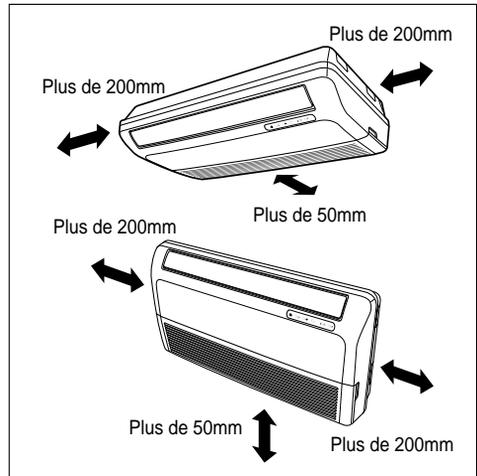

## Travail de préparation pour l'installation

### Ouverture du panneau avant

1. Retirez les cinq vis.
2. Relâchez les griffes dans les 3 endroits indiqués
3. Tirez vers le haut le panneau frontal.

### Enlèvement du recouvrement de protection du tuyau et du recouvrement de protection du côté

1. Levez le recouvrement de protection du côté correspondant à la direction de connexion désirée. Le recouvrement de protection du côté est détaché.
2. Ouvrez l'orifice du tuyau dans le recouvrement de protection du côté.

### ⚠ ATTENTION


: Après avoir ouvert l'orifice du tuyau, coupez l'ébarbare par sécurité.

#### REMARQUE

: Lorsque vous faites la voie du tuyau à travers le mur arrière, vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'orifice du tuyau.

### Jonction du tuyau de drainage



1. Enlevez le tampon d'obturation en caoutchouc correspondant à la direction de drainage désirée.
2. Insérez le tuyau de drainage dans la manche du bac de drainage et joignez le tuyau de drainage et le tuyau de raccordement selon la figure.

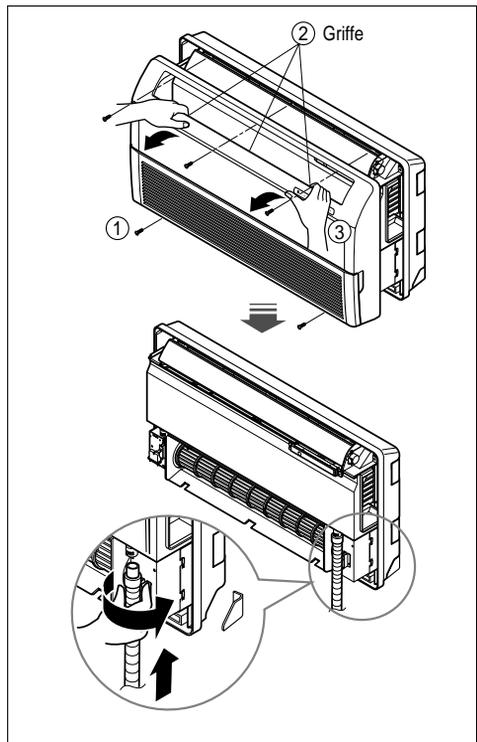

## Montage du panneau d'installation (support au mur)



Le mur que vous avez choisi devrait être solide pour éviter les vibrations

1. Montez la plaque d'installation sur le mur avec 6 type de vis "A". Si vous montez l'unité sur un mur de ciment, utilisez des boulons d'encrage
- Montez l'installation horizontalement en l'alignant avec la ligne centrale, utilisez un niveau.
2. Mesurez le mur et marquez le milieu de la ligne centrale. C'est important de faire attention où vous poser votre installation \_ le routage des fils au travers du mur aux prises électriques \_ Le perçage des trous dans le mur pour les branchements de la tuyauterie doit être fait correctement

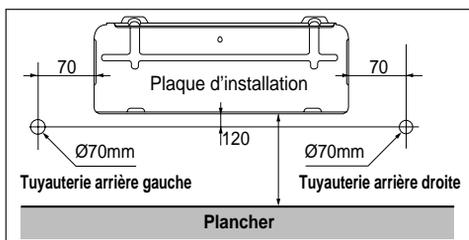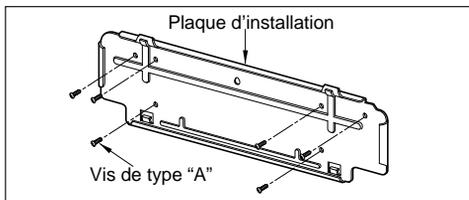

## Montage de l'ancre Ecrou et Boulon (support de plafond)

- Préparez 4 boulons de suspension. (La longueur de chaque boulon doit être la même.)
- Mesurer et repérer la position des boulons de suspension et du trou de canalisation.
- Percer dans le plafond le trou destiné à l'écrou d'ancrage.
- Visser les ensembles écrous et rondelle sur les boulons de suspension afin de bloquer ces derniers sur le plafond.
- Visser solidement les boulons de suspension dans les écrous d'ancrage.
- Fixer les plaques de montage sur les boulons de suspension à l'aide des écrous, rondelles et rondelles Grower et régler grossièrement le niveau.
- A l'aide d'un niveau à bulle, régler la planéité latérale et longitudinale en agissant sur les boulons de suspension.
- Faire passer les crochets de l'unité sur la fente supérieure de chaque plaque de montage. Ceci a pour effet d'incliner l'unité vers le bas afin d'assurer une bonne évacuation.

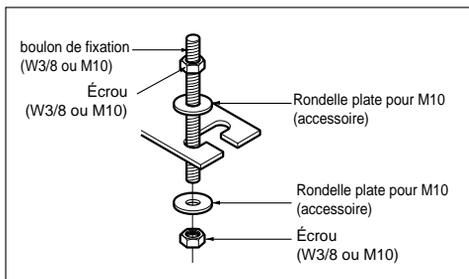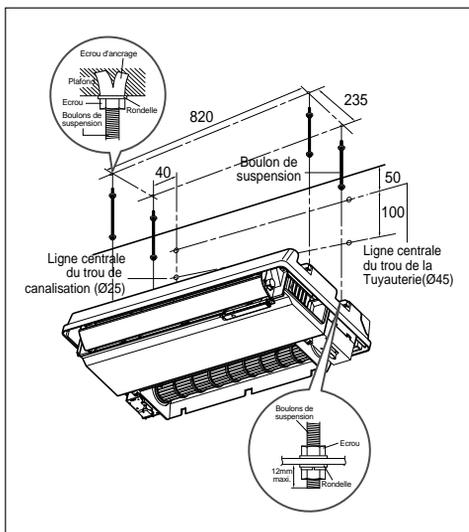

### ⚠ ATTENTION

**: Serrez les écrous et les boulons pour éviter que l'unité ne tombe.**


## **⚠ ATTENTION**

Informations sur l'installation (conditionneur d'air Sprit – pour conduite gauche)

### **Bonne caisse**


Pour la conduite gauche, suivez les instructions suivantes

1. Appuyez sur le côté supérieur du blocage. (A)
2. Dépliez le tubage lentement vers le bas. (B)
3. Pliez le tubage vers le côté gauche du châssis.

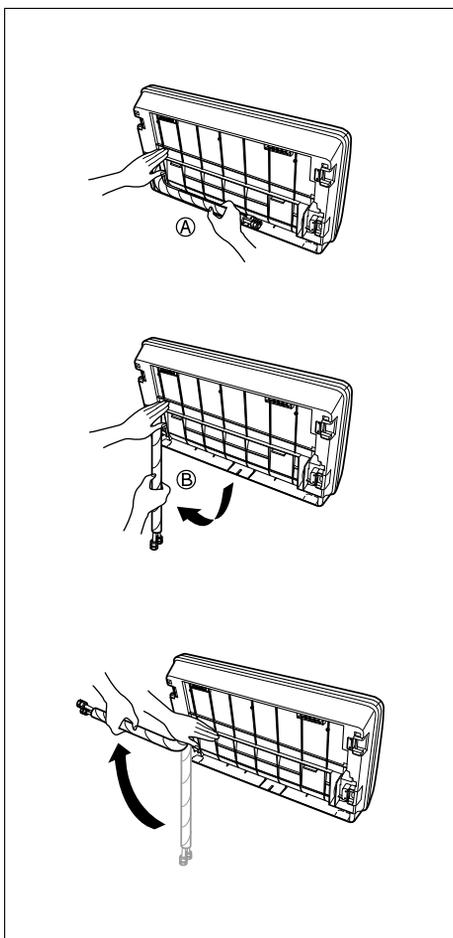

### **Mauvaise caisse**

1. Le type de pliage de droite à gauche pourrait provoquer des dommages.

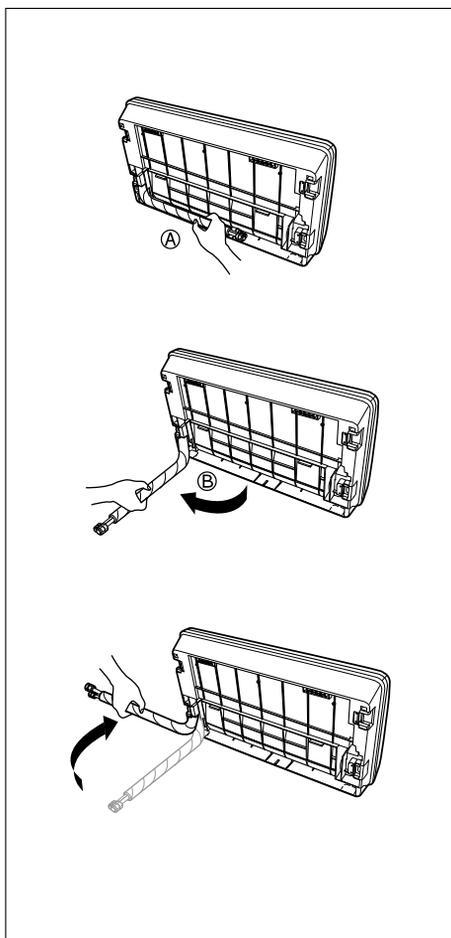

## Vérification du drainage

### Pour vérifier le drainage:

1. Versez un verre d'eau dans l'évaporateur.
2. Vérifiez que l'eau coule à travers le raccord de drainage de l'unité interne sans qu'il y ait des fuites et qu'elle s'écoule jusqu'à la sortie de drainage.


### 1) Contrôle de l'évacuation

#### 1. Déposer le filtre à air

- Déposer le filtre à air en le tirant vers le haut par son onglet.



#### 2. Contrôler l'évacuation

- Vaporiser la valeur d'un ou deux verres d'eau sur l'évaporateur.
- Observer si l'eau coule par le tube d'évacuation de l'unité intérieure. Il ne doit y avoir aucune fuite.

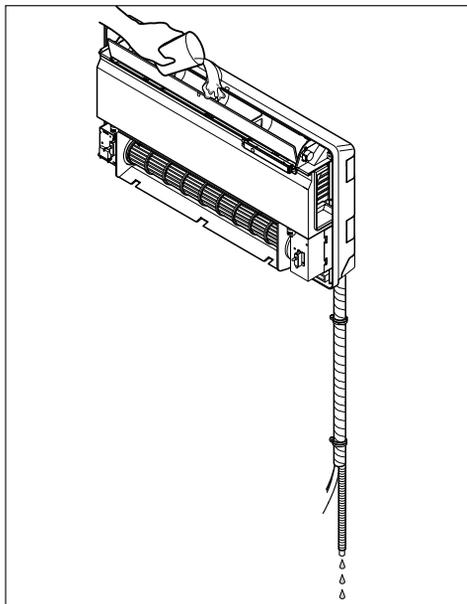


### Tuyauterie de drainage

1. Le raccord de drainage doit être en pente descente pour que l'eau drainée coule aisément.
2. Ne faites pas la tuyauterie de drainage comme suit:

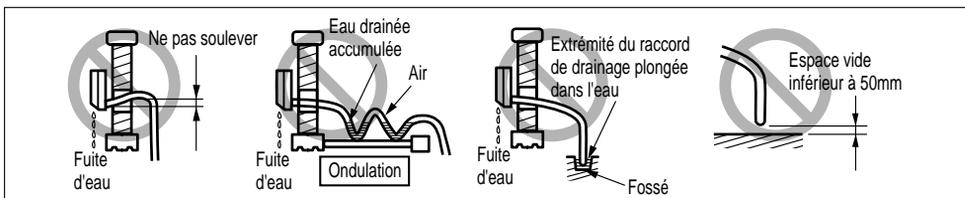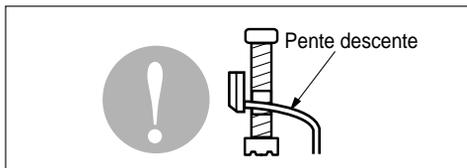

## Assemblage Panneau Avant


1. Introduisez le crochet du panneau avant dans la rainure.
2. Pressez le panneau avant.
3. Vissez le panneau avant.

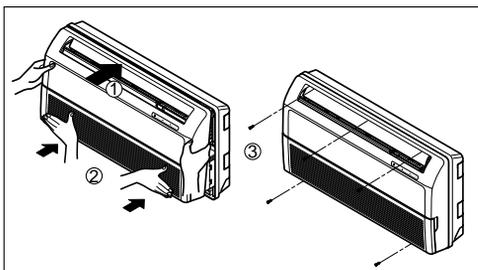

## Installation of Wired Remote Controller

1. Connectez le câble de la télécommande à la carte d'installation de la télécommande à fil comme sur l'image de droite.


12V	Fil rouge
SIG	Fil jaune
GND	Fil noir

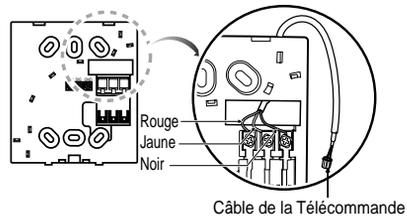

- \* Le câble de la télécommande est connecté comme il vient d'usine.

2. Après avoir fixé le câble à la rainure guide, attachez la carte d'installation de la télécommande à fil sur l'endroit désiré.

- Avant de fixer le câble de la télécommande à la rainure guide, enlevez toute particule coincée dans la rainure dans la direction d'installation.

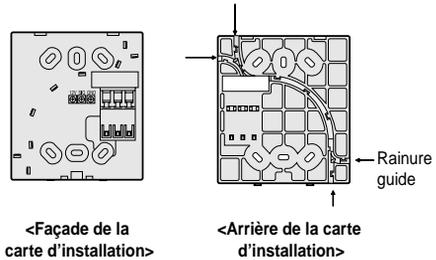


3. Après avoir placé la carte d'installation de la télécommande à fil à l'endroit désiré, vissez fermement l'unité. (Si le boîtier est encastré, faites entrer la carte de la télécommande à fil dans le boîtier encastré.)


- Utilisez les vis fournies.




4. Après avoir fixé le haut de la télécommande à la carte d'installation comme sur l'image de droite, appuyez sur le bas pour assembler la télécommande à sa carte.

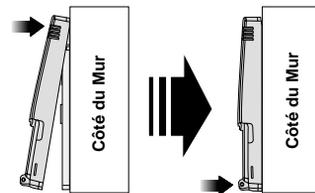

Pour le démontage de la télécommande de la carte d'installation, utilisez le tournevis comme sur l'image de droite et introduisez-le dans l'orifice avec la flèche. Séparez la télécommande en tirant le tournevis vers l'avant.

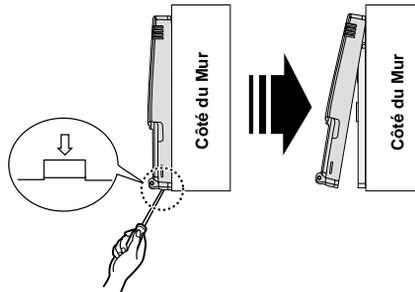

**5. Utilisez le câble de connexion pour relier l'unité intérieure et la télécommande.**

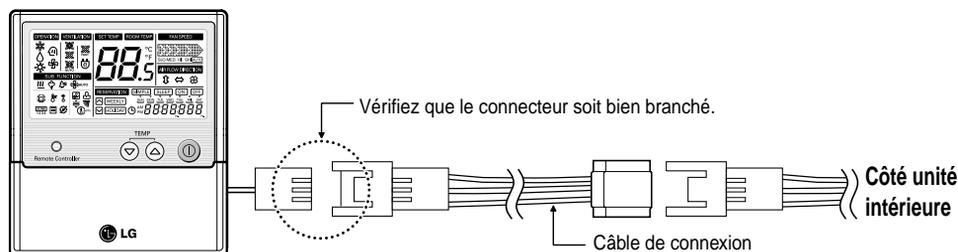

**6. Si la distance entre la télécommande à fil et l'unité intérieure est de 10 mètres ou plus, utilisez une rallonge.**

**⚠ ATTENTION**

**Pendant l'installation de la télécommande à fil, ne l'encastrez pas dans le mur.**

**(Cela pourrait endommager le capteur de température.)**


**N'installez pas de câble de plus de 50 mètres.**

**(Cela pourrait conduire à des erreurs de communication.)**

- Pour une installation correcte, pendant l'installation de la rallonge vérifiez la direction du connecteur du côté télécommande et du côté produit.
- Si vous installez la rallonge dans la direction opposée, le connecteur ne connectera pas.
- Spécifications de la rallonge : 2547 1007 22# 2 âme 3 blindage 5 ou supérieur.

## Optional Operation of Wired Remote Controller

### Système à Deux Thermistances

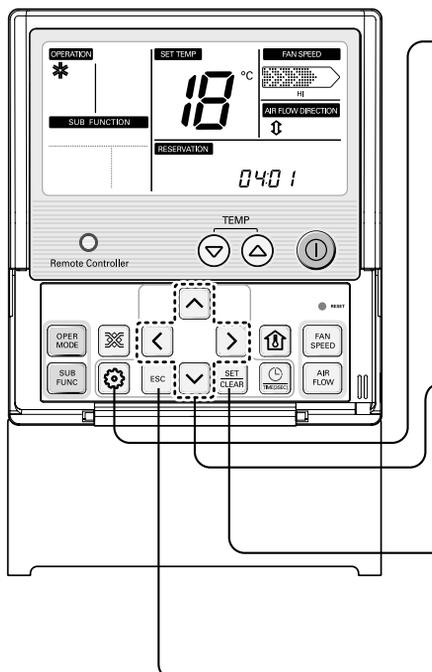

1. Pour entrer au mode de réglage d'installation, appuyez sur la touche  pendant 4 secondes jusqu'à ce que le segment minuteur affiche « 01:01 ».
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner le code de fonction 04.
 

**04:01**

Code de Fonction      Réglage de la thermistance
3. Réglez le mode de la thermistance en appuyant sur les touches     (01 : Télécommande, 02 : Intérieure, 03 : 2TH)
4. Appuyez sur la touche  pour enregistrer ou effacer
5. Appuyez sur la touche  pour quitter ou le système quittera le menu automatiquement après 25 secondes sans saisie.

FRANÇAIS

\* Le mode de capture de température est sélectionnable avec la télécommande sans fils S/W, et alors le système utilisera la valeur captée depuis l'unité intérieure ou la télécommande.

Emplacement du capteur de température		Fonction
01	Télécommande	Capture de température depuis télécommande
02	Unité intérieure	Capture de température depuis unité intérieure
03	2TH (Deux Thermistances)	Fonctionnement selon la température la plus basse après comparaison entre celles fournies par l'unité intérieure et la télécommande

\* Pour savoir plus sur le Fonctionnement Optionnel, consultez le Guide de la Télécommande à Fil Large.

## Réglages du commutateur DIP

	Fonction	Description	Position Off (arrêt)	Position On (marche)	Par défaut
SW1	Communication	N/A (Par défaut)	-	-	Off (arrêt)
SW2	Cycle	N/A (Par défaut)	-	-	Off (arrêt)
SW3	Contrôle de groupe	Sélection Maître ou Esclave	Maître	Esclave	Off (arrêt)
SW4	Mode contact sec	Sélection du mode contact sec	Télécommande filaire/sans fil – Sélection du mode de fonctionnement Manuel ou Automatique	Automatique	Off (arrêt)
SW5	Installation	CST – Pas de fonction	-	-	Off (arrêt)
		Gaine – Fonctionnement ventilateur continu	Désactivation du fonctionnement continu	Fonctionnement	
		CVT – Sélection du plafond ou du sol	Plafond	Sol	
		Unité – Intégrée ou non	Installation générale	Installation intégrée	
SW6	Liaison chauffage	N/A	-	-	Off (arrêt)
SW7	Liaison ventilateur	Sélection de la liaison ventilateur	Désactivation de la liaison	Fonctionnement	Off (arrêt)
	Sélection des ailettes (unité)	Sélection de l'ailette latérale supérieure/inférieure	Ailette latérale supérieure + ailette latérale inférieure	Ailette latérale supérieure uniquement	
SW8	Etc.	Additionnel	-	-	Off (arrêt)




### ATTENTION

Pour les modèles Multi V, les commutateurs DIP 1, 2, 6, 8 doivent être positionnés sur OFF (arrêt). Ce commutateur DIP est utilisé pour d'autres modèles.

## Réglage de la commande groupée

### 1. Commande groupée 1

#### ■ Télécommande filaire 1 + unités intérieures

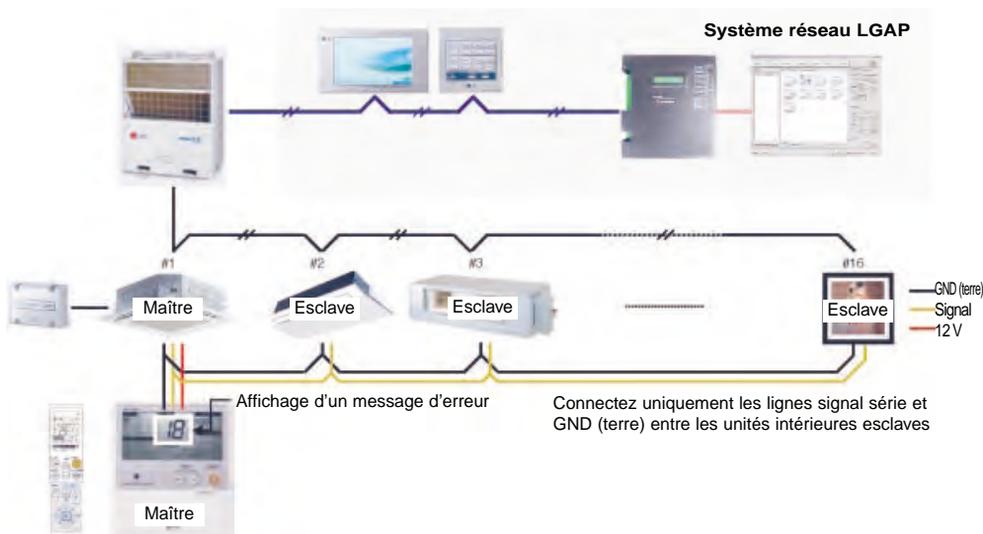

**1. Il est possible de contrôler 16 unités intérieures (maximum) avec une seule télécommande filaire.**  
Établissez une seule unité intérieure en Maître, et les autres en Esclave.

**2. Il est possible de se connecter à tous les types d'unités intérieures.**

**3. Il est possible d'utiliser en même temps une télécommande sans fil.**

**4. Il est possible de se connecter au contact sec et à la commande centralisée en même temps.**  
L'unité intérieure Maître peut reconnaître uniquement un contact sec et la commande centralisée.

**5. Si l'unité intérieure rencontre une erreur, celle-ci s'affiche sur la télécommande filaire.**  
À l'exception de l'unité intérieure qui a rencontré l'erreur, une autre unité intérieure peut être contrôlée.

**6. En cas de commande groupée, les fonctions supplémentaires de l'unité intérieure sont limitées.**

- Sélection des options de fonctionnement (stop/mode/température)
- Contrôle du flux d'air (fort/moyen/faible)
- Fonction programmation
- Grille porte-filtre


\* Tous les types d'unités intérieures peuvent être commandés à l'aide d'une télécommande sans fil, à l'exception des types cassette et gainable.

Consultez le manuel de la télécommande sans fil pour les réglages relatifs à la commande groupée.

\* Il est possible de connecter des unités intérieures depuis fév. 2009.  
Dans les autres cas, merci de contacter LGE.

## 2. Commande groupée 2

### ■ Télécommandes filaires + unités intérieures

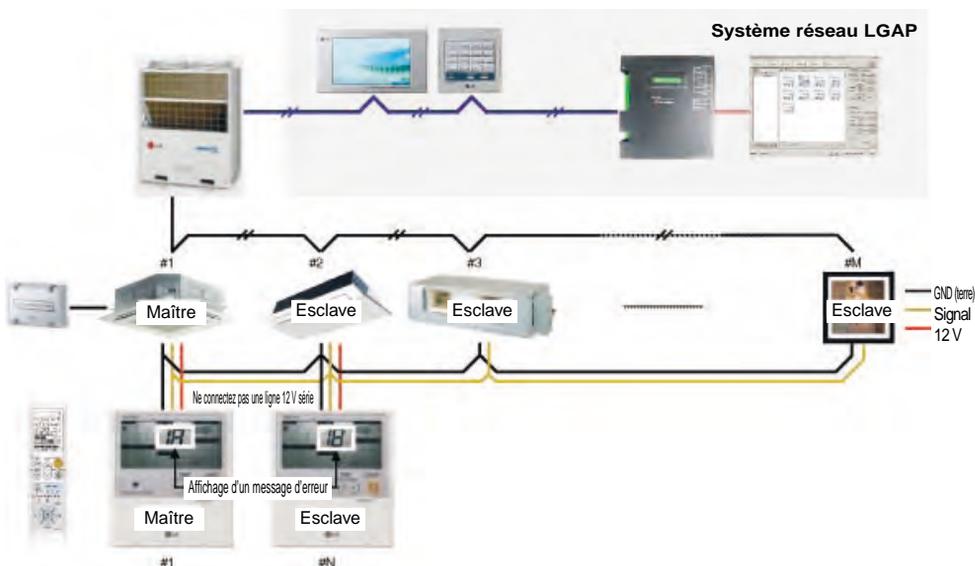

#### 1. Il est possible de contrôler N unités intérieures à l'aide de M télécommandes filaires. (M+N≤17 Unités)

Etablissez une seule unité intérieure en Maître, et les autres en Esclave.

Etablissez une seule télécommande filaire en Maître, et les autres en Esclave.

Ceci mis à part, le reste est identique à la commande groupée 1.

#### 2. Il est possible de se connecter à tous les types d'unités intérieures.

#### 3. Il est possible d'utiliser en même temps une télécommande sans fil.

#### 4. Il est possible de se connecter au contact sec et à la commande centralisée en même temps.

L'unité intérieure Maître peut reconnaître uniquement un contact sec et la commande centralisée.

#### 5. Si l'unité intérieure rencontre une erreur, celle-ci s'affiche sur la télécommande filaire.

A l'exception de l'unité intérieure qui a rencontré l'erreur, une autre unité intérieure peut être contrôlée.

#### 6. En cas de commande groupée, les fonctions supplémentaires de l'unité intérieure sont limitées.

- Sélection des options de fonctionnement (stop/mode/température)
- Contrôle du flux d'air (fort/moyen/faible)
- Fonction programmation
- Grille porte-filtre

\* Tous les types d'unités intérieures peuvent être commandés à l'aide d'une télécommande sans fil, à l'exception des types cassette et gainable.


Consultez le manuel de la télécommande sans fil pour les réglages relatifs à la commande groupée.

\* Il est possible de connecter des unités intérieures depuis fév. 2009.

Dans les autres cas, merci de contacter LGE.

## 3. 2 Télécommande

### ■ Télécommande filaire 2 + unité intérieure 1

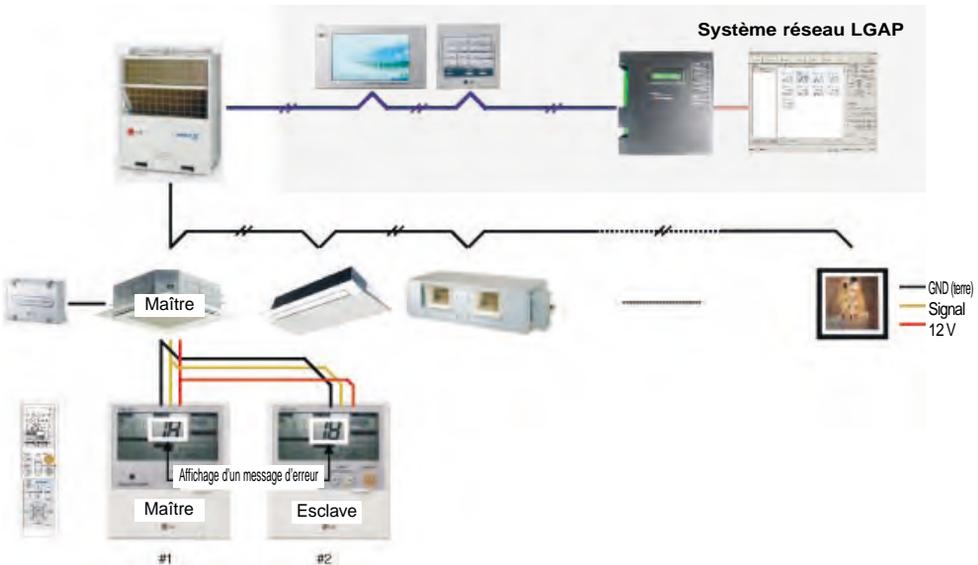

1. Il est possible de connecter deux télécommandes filaires à une seule unité intérieure.
2. Tous les types d'unités intérieures peuvent se connecter à deux télécommandes.
3. Il est possible d'utiliser en même temps une télécommande sans fil.
4. Il est possible de se connecter au contact sec et à la commande centralisée en même temps.
5. Si l'unité intérieure rencontre une erreur, celle-ci s'affiche sur la télécommande filaire.
6. Il n'y a pas de limite quant au fonctionnement de l'unité intérieure.



